




GC-11 VISTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

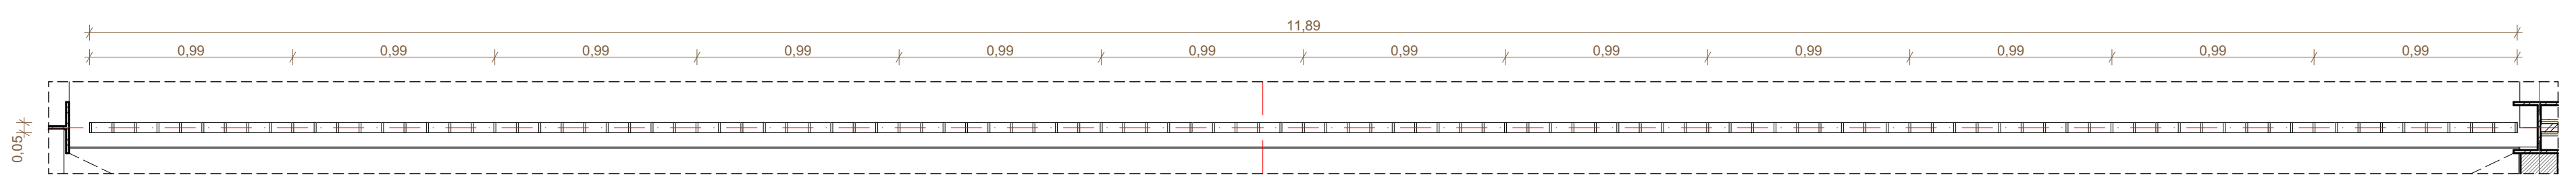


GC-11 PLANTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

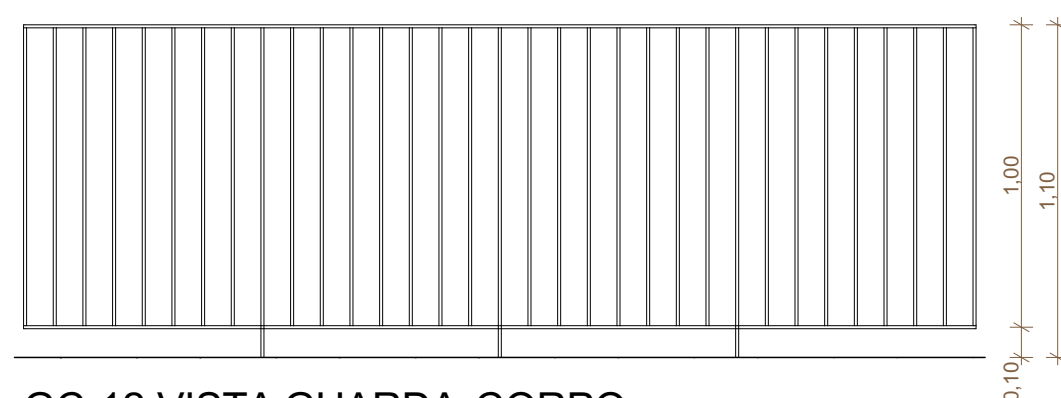


GC-12 VISTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

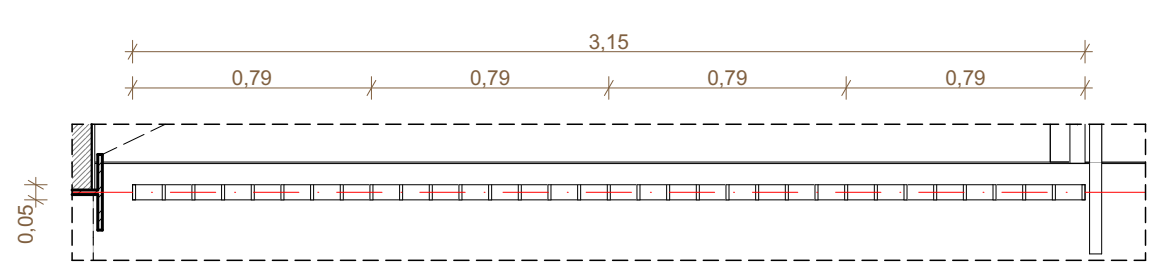


GC-12 PLANTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

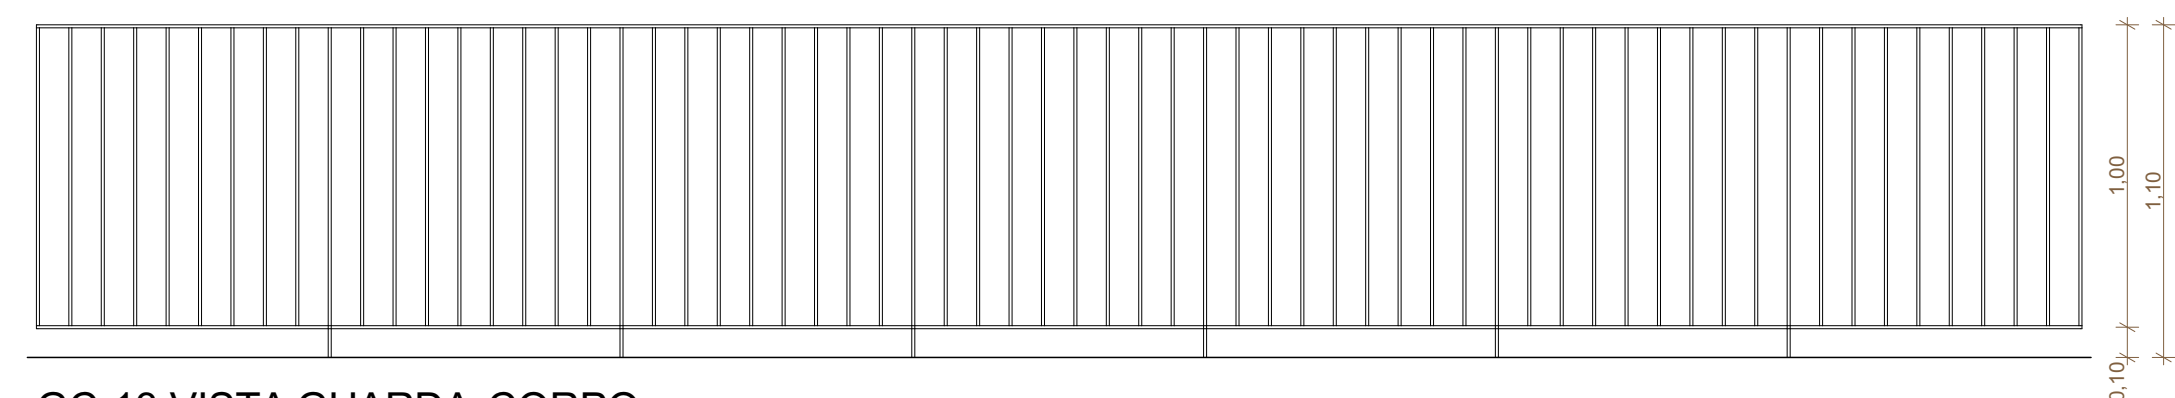


GC-13 VISTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

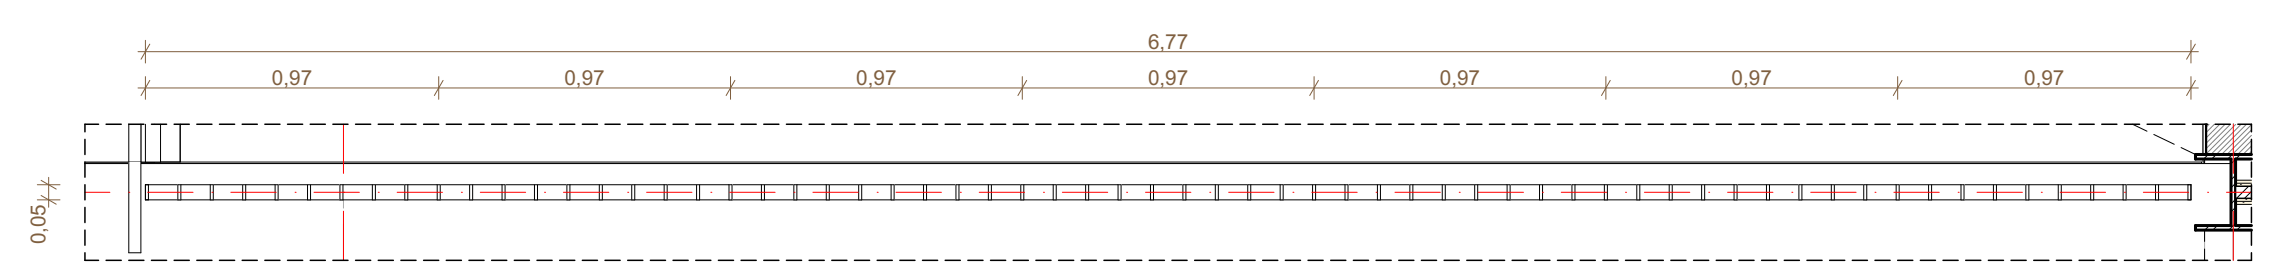


GC-13 PLANTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

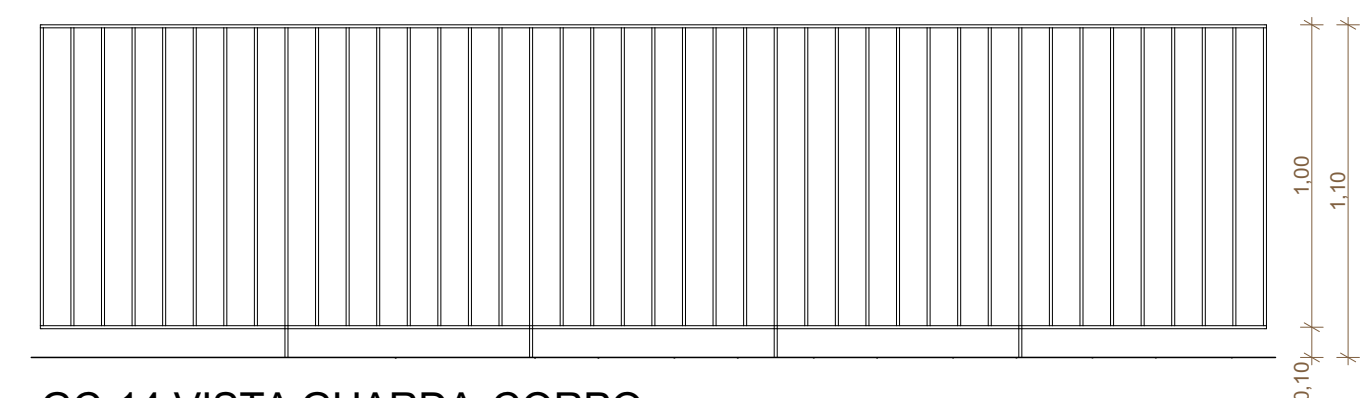


GC-14 VISTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

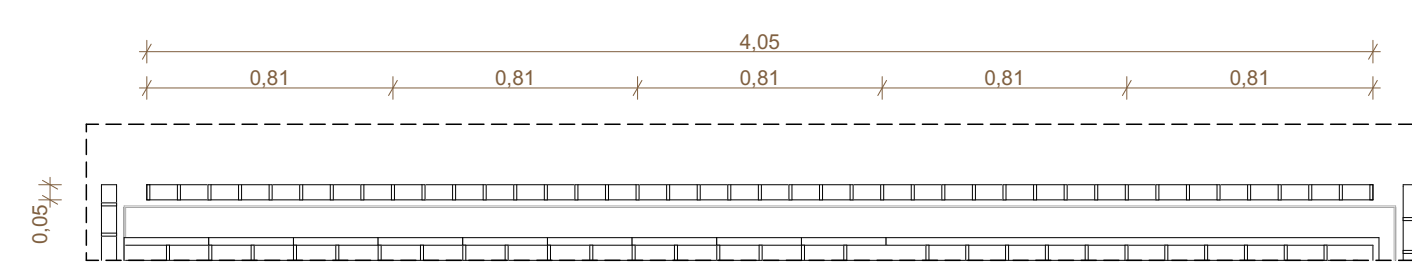


GC-14 PLANTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

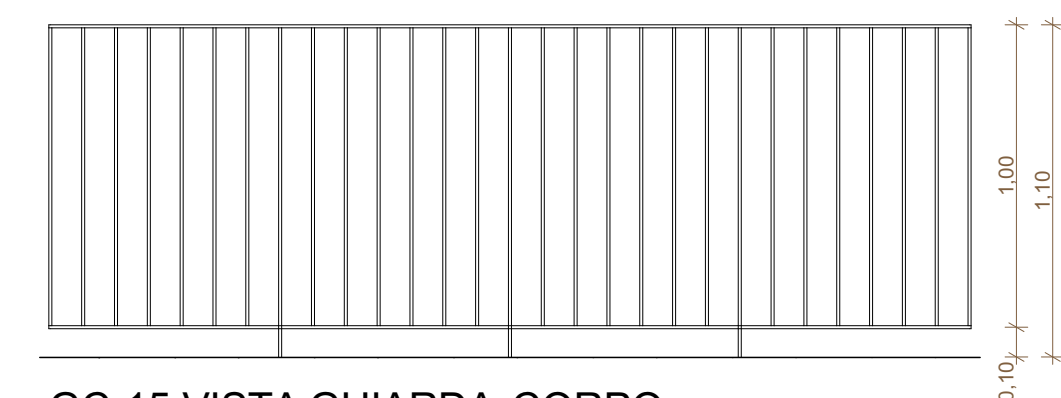


GC-15 VISTA GUIARDA-CORPO
ESCALA 1:25

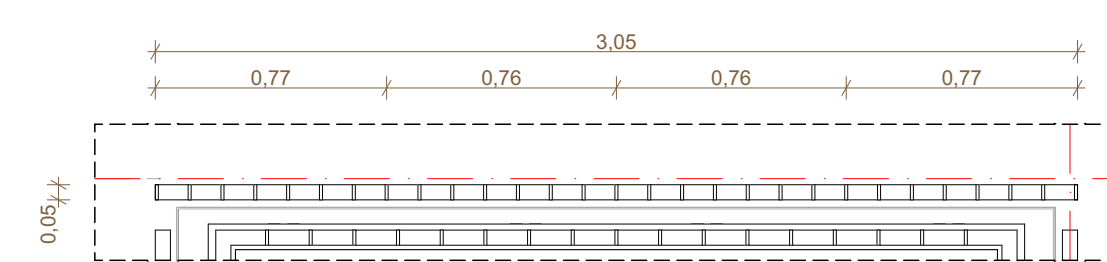


GC-15 PLANTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

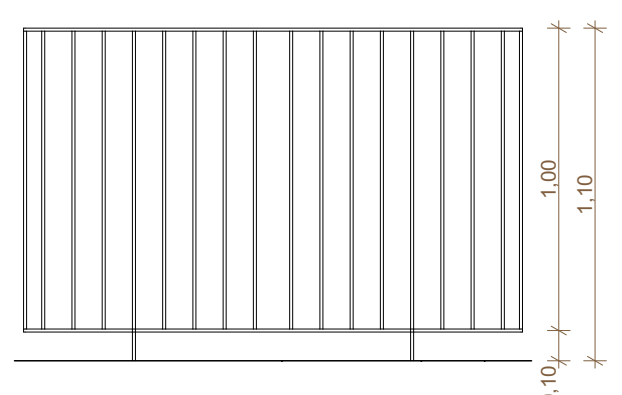


GC-16 VISTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

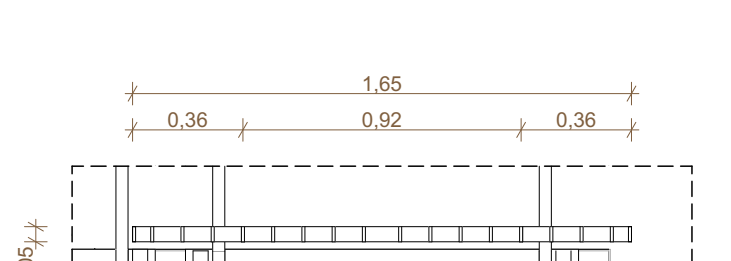


GC-16 PLANTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

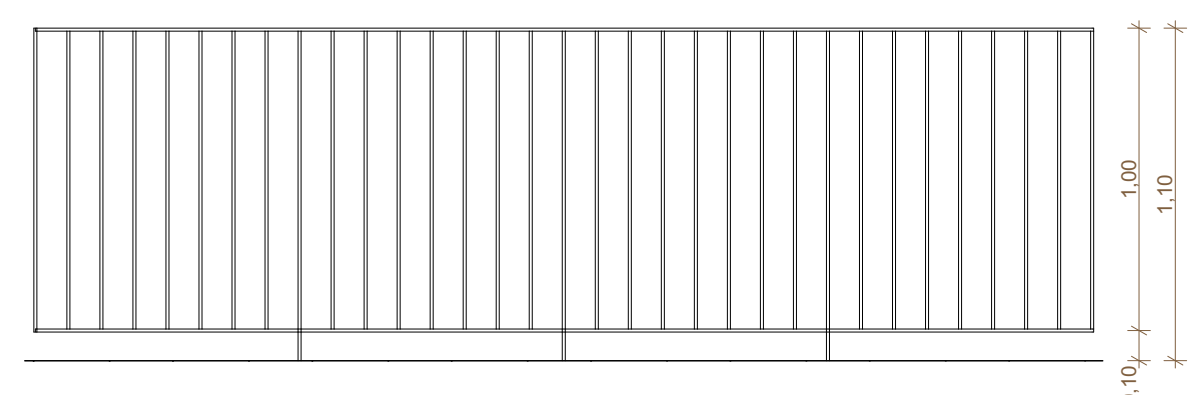


GC-17 VISTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

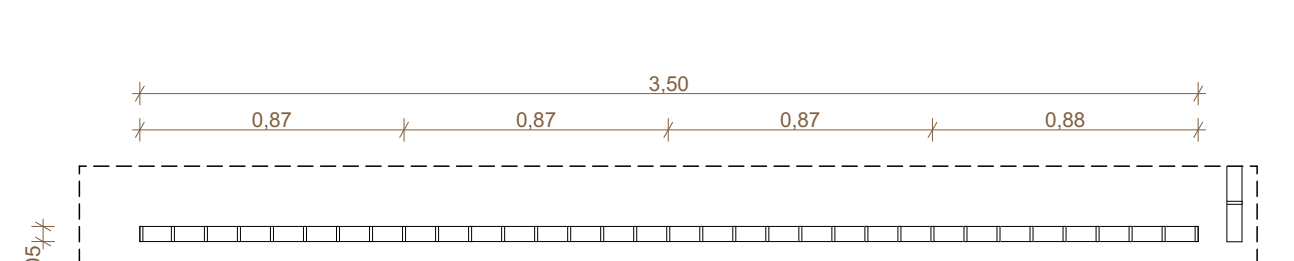


GC-17 PLANTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

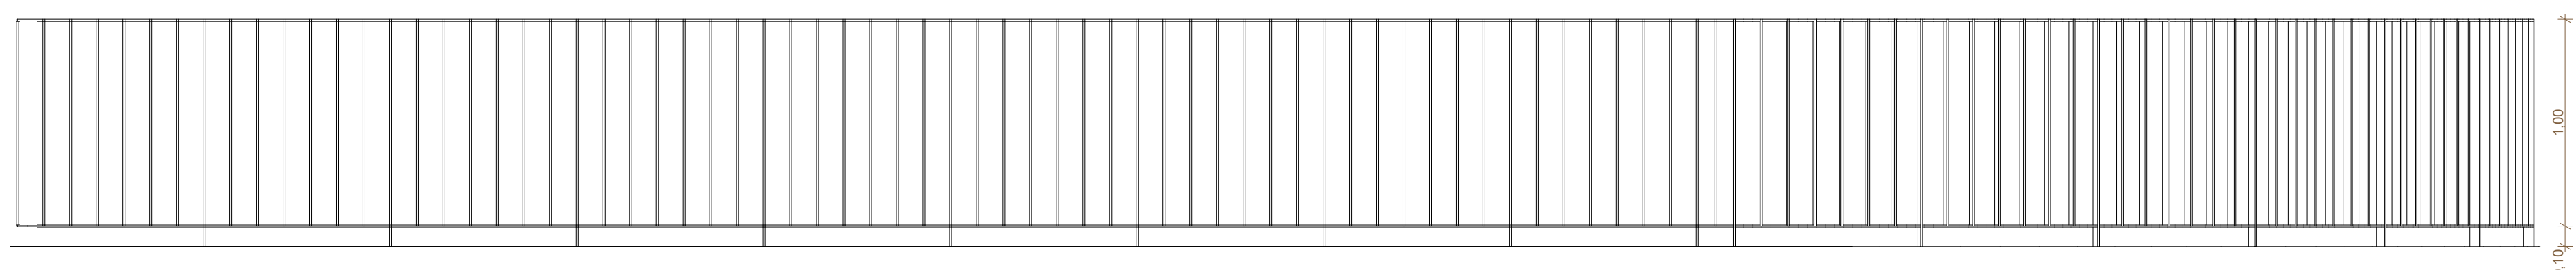


GC-18 VISTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

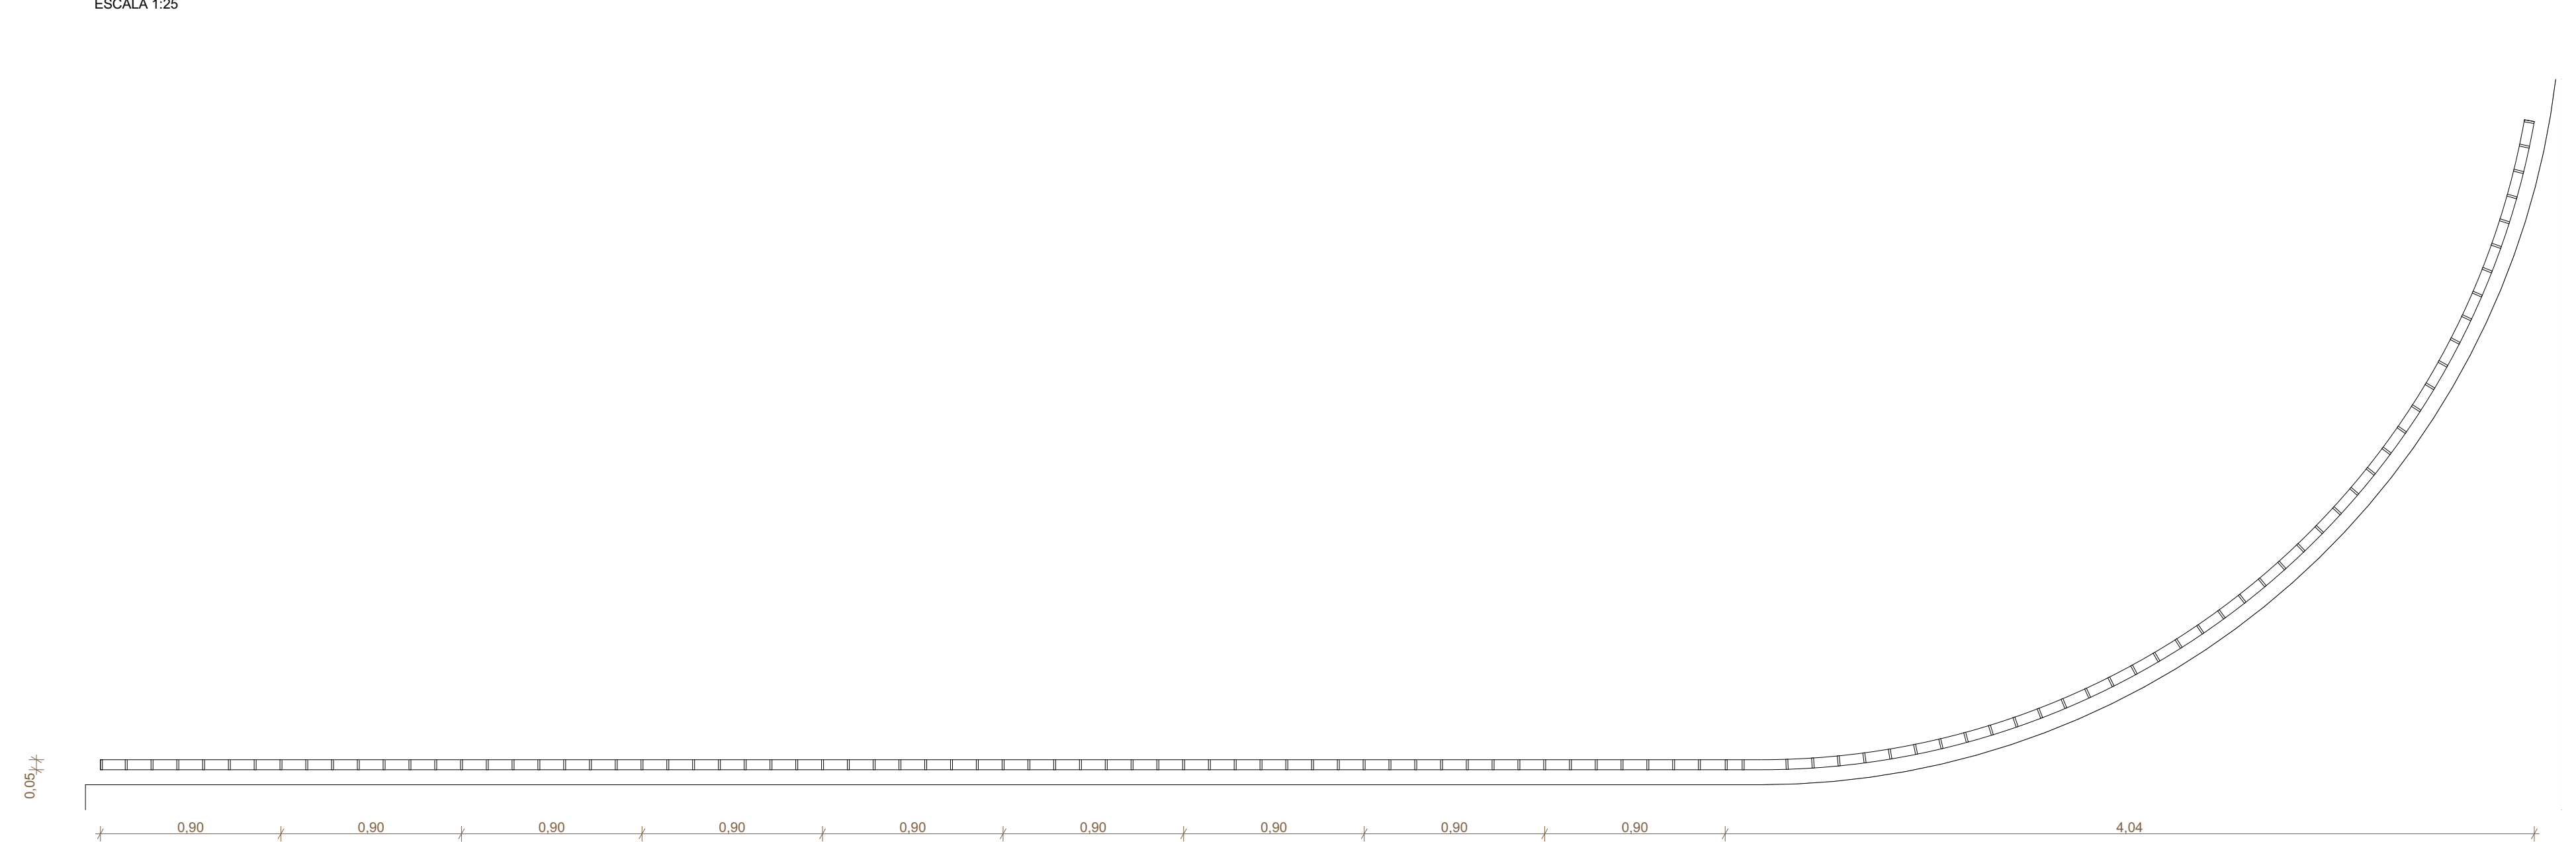


GC-18 PLANTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

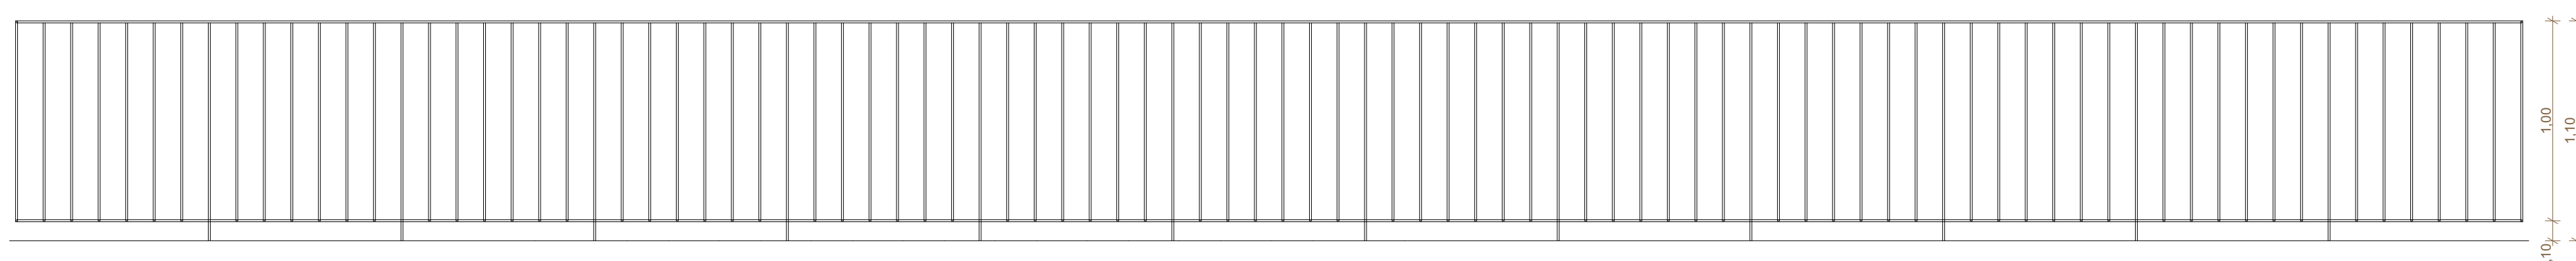


GC-19 VISTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

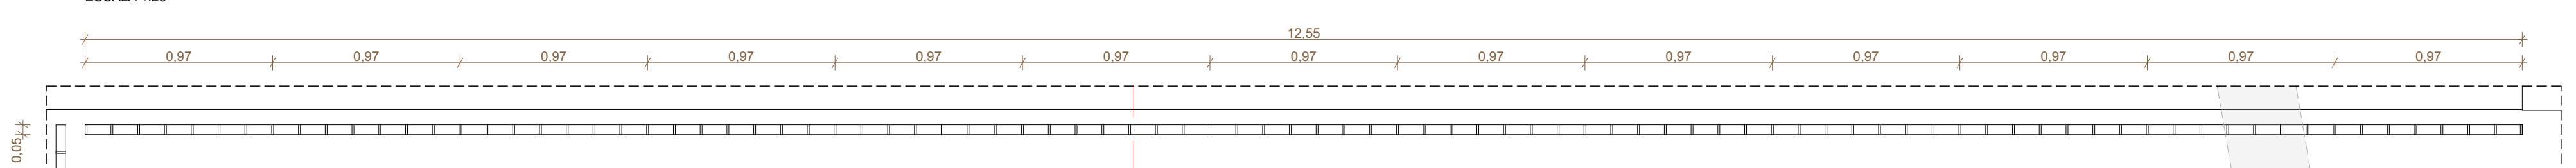

GC-19 PLANTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

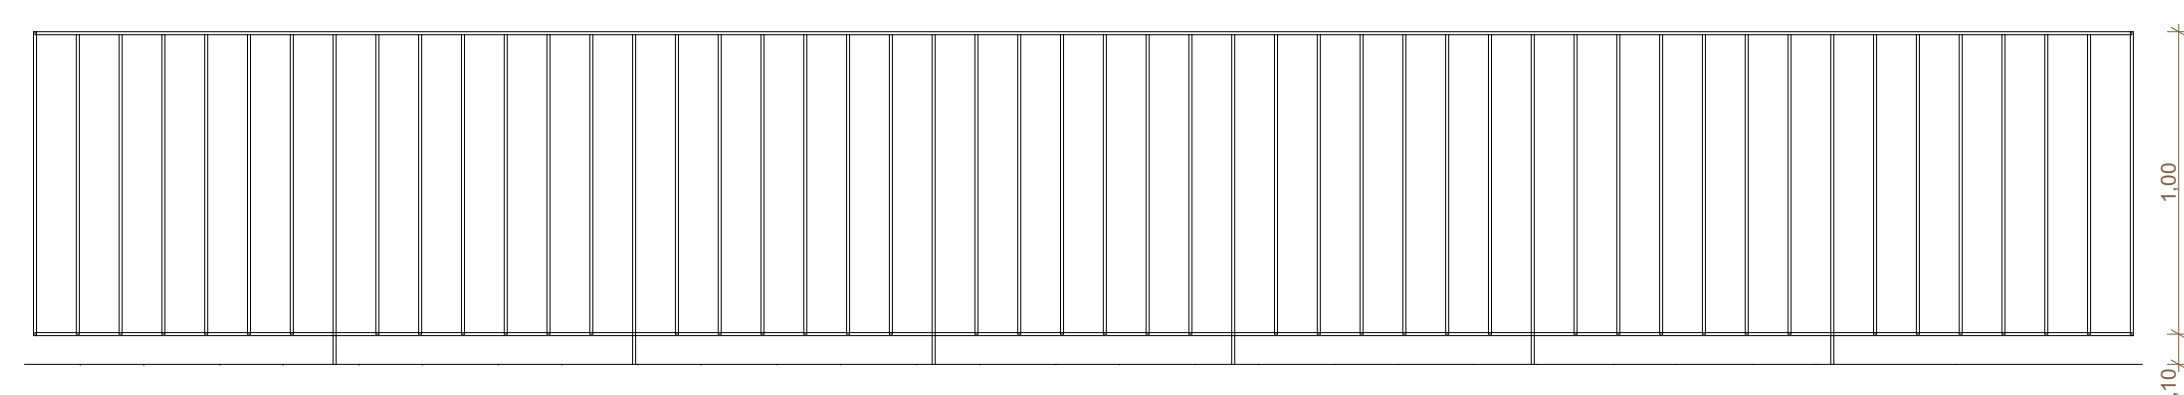


GC-20 VISTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

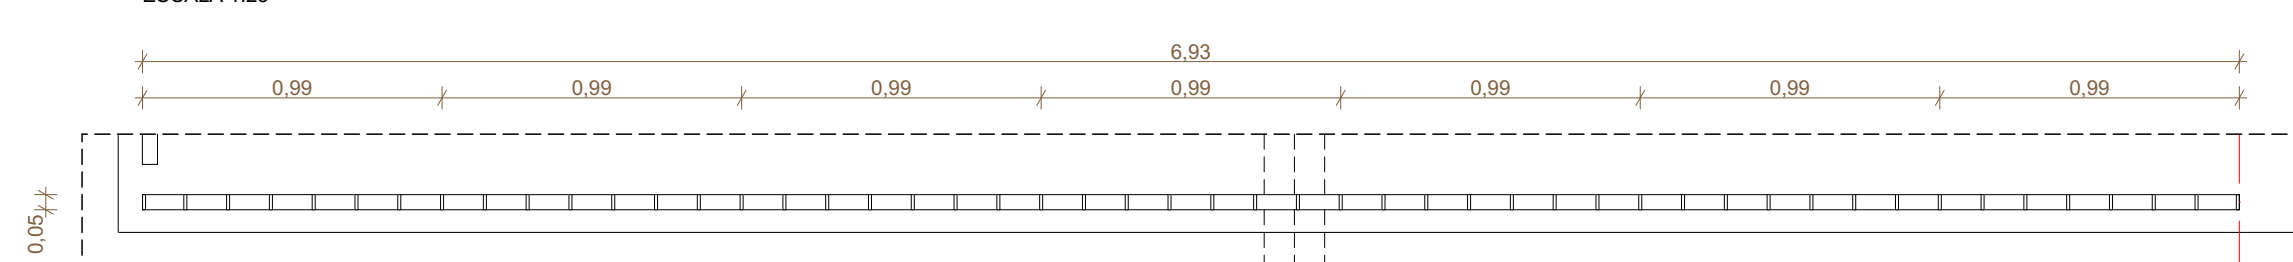

GC-20 PLANTA GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25


COD.	1:00	CARACTERÍSTICAS	LOCALIZAÇÃO	QT.
GC-01	43,24	GUARDA-CORPO H=110CM	CRISALÇÃO FAX SUPERIOR	2
GC-02	44,12	GUARDA-CORPO H=110CM	CRISALÇÃO FAX SUPERIOR	2
GC-03	37,49	GUARDA-CORPO H=110CM	CRISALÇÃO FAX SUPERIOR	1
GC-04	29,04	GUARDA-CORPO H=110CM	CRISALÇÃO FAX SUPERIOR	1
GC-05	2,91	GUARDA-CORPO H=110CM	CRISALÇÃO FAX SUPERIOR	1
GC-06	11,17	GUARDA-CORPO H=110CM	CRISALÇÃO FAX SUPERIOR	1
GC-07	5,52	GUARDA-CORPO H=110CM	CRISALÇÃO FAX SUPERIOR	1
GC-08	5,28	GUARDA-CORPO H=110CM	CRISALÇÃO FAX SUPERIOR	1
GC-09	43,54	GUARDA-CORPO H=110CM	CRISALÇÃO FAX SUPERIOR	2
GC-10	2,88	GUARDA-CORPO H=110CM	CRISALÇÃO FAX SUPERIOR	1
GC-11	11,88	GUARDA-CORPO H=110CM	CRISALÇÃO FAX SUPERIOR	1
GC-12	3,14	GUARDA-CORPO H=110CM	ESCALA PRINCIPAL	1
GC-13	6,25	GUARDA-CORPO H=110CM	ESCALA PRINCIPAL	1
GC-14	16,20	GUARDA-CORPO H=110CM	ESCALA FATO SUPERIOR	4
GC-15	6,68	GUARDA-CORPO H=110CM	ESCALA FATO SUPERIOR	2
GC-16	3,38	GUARDA-CORPO H=110CM	ESCALA FATO SUPERIOR	2
GC-17	3,90	GUARDA-CORPO H=110CM	GUARTELA	1
GC-18	13,88	GUARDA-CORPO H=110CM	GUARTELA	1
GC-19	12,58	GUARDA-CORPO H=110CM	BELEZUEIRO	1
GC-20	6,93	GUARDA-CORPO H=110CM	BELEZUEIRO	1

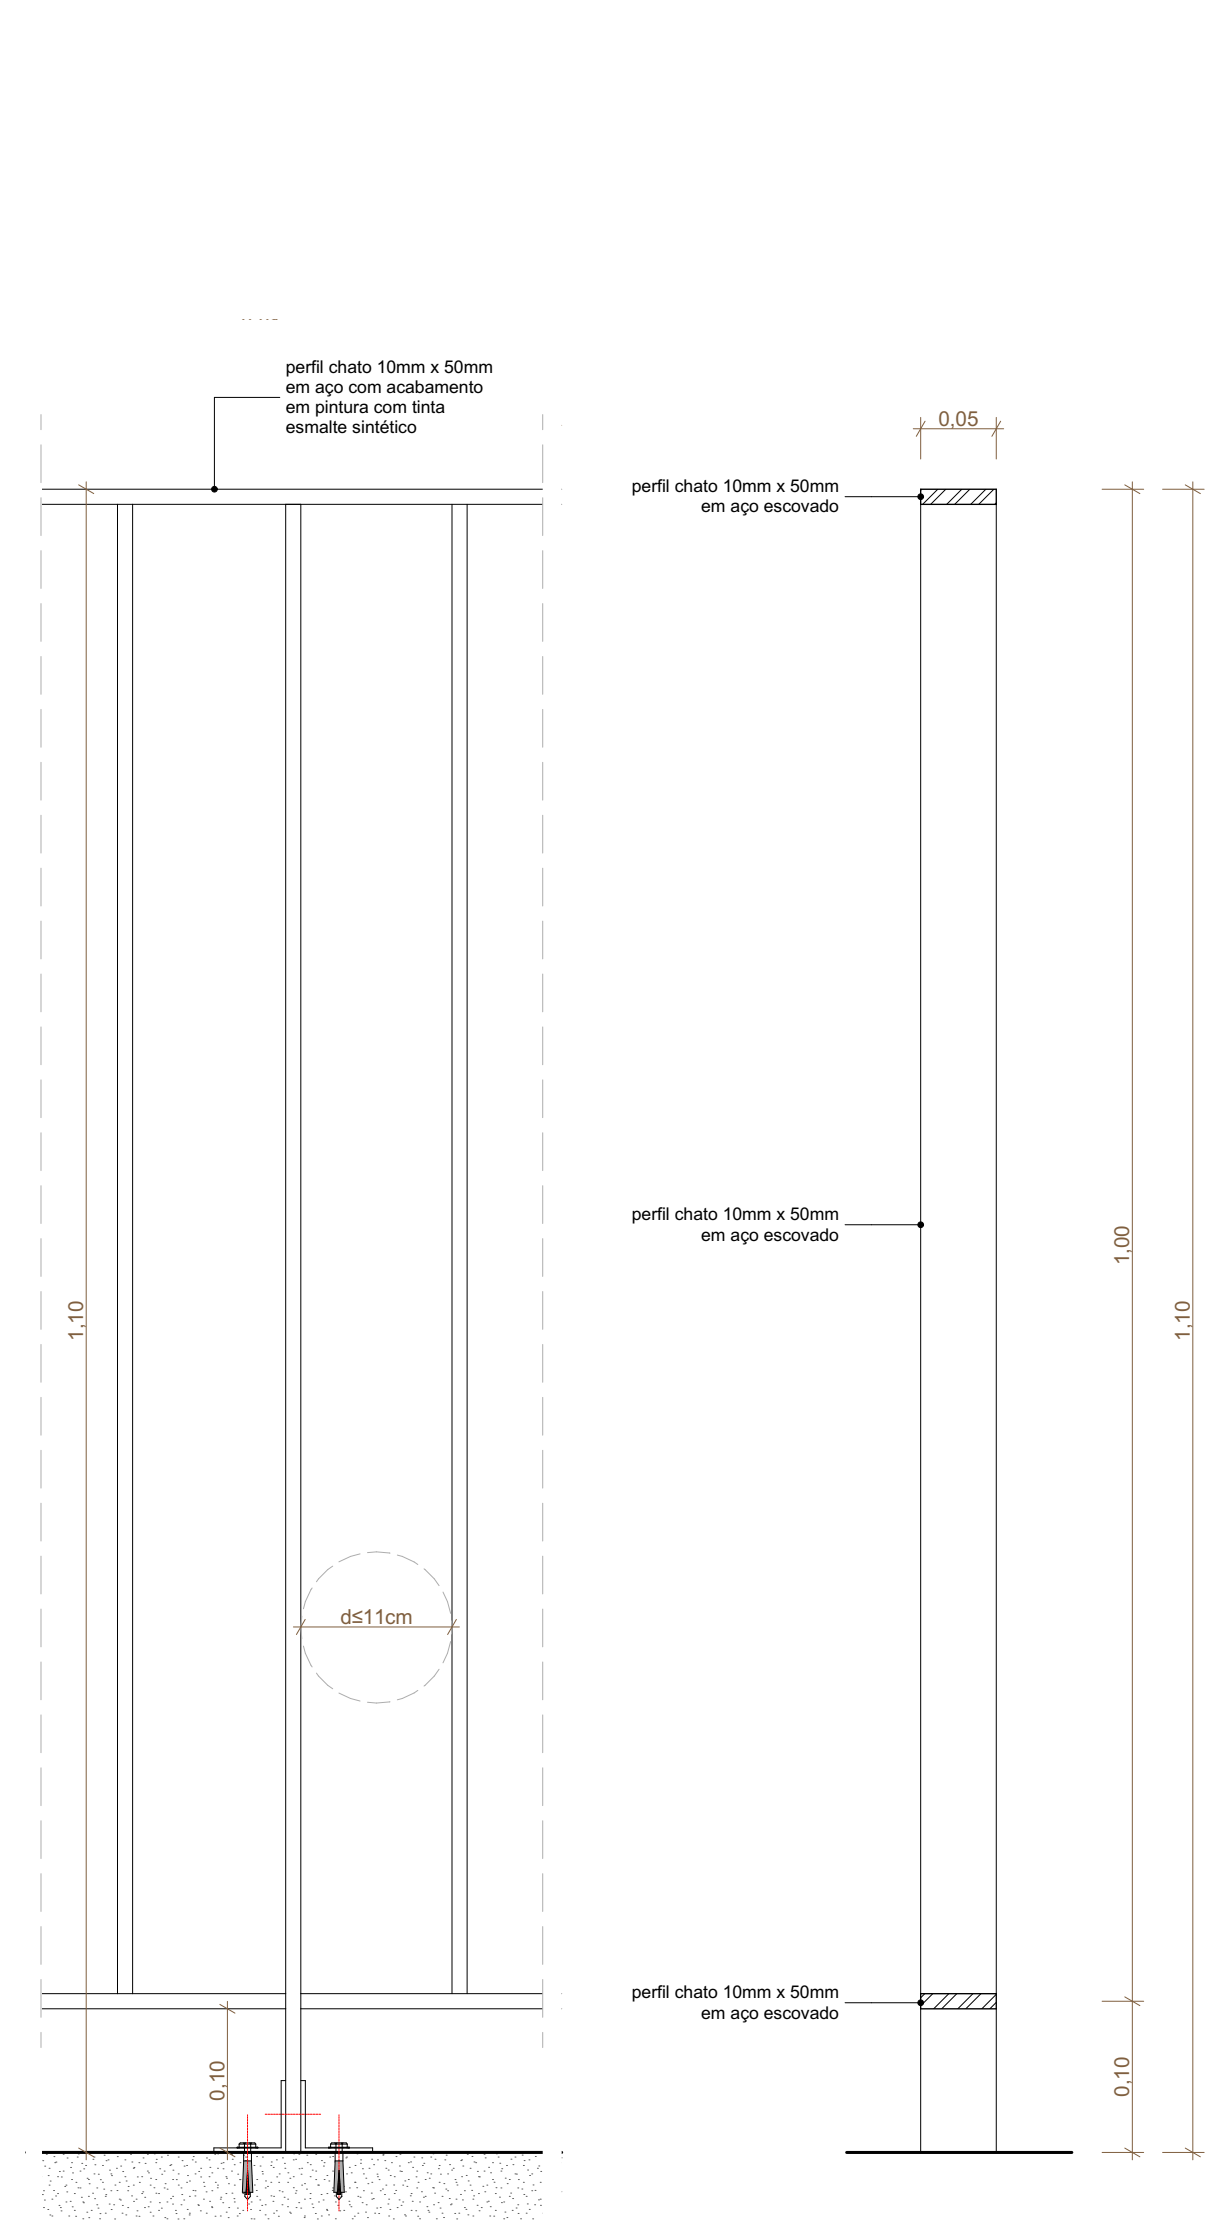

VISTA GUARDA-CORPO ESCALA 1:5
SEÇÃO TIPO 1 ESCALA 1:5

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
R00	02/12/2019	EMISSÃO INICIAL

- NOTAS:
- NÃO MEDIR O DESENHO, SEMPRE CONSIDERAR AS COTAS.
 - COTAR EM METROS, NÃO EM MILÍMETROS. TODA COTA INDICADA DEVERÁ SER CONFIRMADA NA OBRA.
 - EM CASO DE INCOERÊNCIA ENTRE DESENHO, A ESCALA MAIS AMPLA É A QUE VIGORARÁ.
 - EM CASO DE DÚVIDA, O PROJETISTA É O RESPONSÁVEL. DEVEM SER CONSULTADO.
 - TODOS OS DETALHES SEMENTE SERÃO MODIFICADOS PELA CONSTRUTORA MEDIANTE EXECUÇÃO DE PROTÓTIPO E APROVAÇÃO PRÉVIA DO CLIENTE.
 - OBSERVAR AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES (NBR 9070, 13532/16, 13532/18, 13532/20, 13532/21, 13532/22, 13532/23, 13532/24, 13532/25, 13532/26, 13532/27, 13532/28, 13532/29, 13532/30, 13532/31, 13532/32, 13532/33, 13532/34, 13532/35, 13532/36, 13532/37, 13532/38, 13532/39, 13532/40, 13532/41, 13532/42, 13532/43, 13532/44, 13532/45, 13532/46, 13532/47, 13532/48, 13532/49, 13532/50, 13532/51, 13532/52, 13532/53, 13532/54, 13532/55, 13532/56, 13532/57, 13532/58, 13532/59, 13532/60, 13532/61, 13532/62, 13532/63, 13532/64, 13532/65, 13532/66, 13532/67, 13532/68, 13532/69, 13532/70, 13532/71, 13532/72, 13532/73, 13532/74, 13532/75, 13532/76, 13532/77, 13532/78, 13532/79, 13532/80, 13532/81, 13532/82, 13532/83, 13532/84, 13532/85, 13532/86, 13532/87, 13532/88, 13532/89, 13532/90, 13532/91, 13532/92, 13532/93, 13532/94, 13532/95, 13532/96, 13532/97, 13532/98, 13532/99, 13532/100).
 - OBSERVAR AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES (NBR 12228, 12229, 12230, 12231, 12232, 12233, 12234, 12235, 12236, 12237, 12238, 12239, 12240, 12241, 12242, 12243, 12244, 12245, 12246, 12247, 12248, 12249, 12250, 12251, 12252, 12253, 12254, 12255, 12256, 12257, 12258, 12259, 12260, 12261, 12262, 12263, 12264, 12265, 12266, 12267, 12268, 12269, 12270, 12271, 12272, 12273, 12274, 12275, 12276, 12277, 12278, 12279, 12280, 12281, 12282, 12283, 12284, 12285, 12286, 12287, 12288, 12289, 12290, 12291, 12292, 12293, 12294, 12295, 12296, 12297, 12298, 12299, 12300).
 - OS GUARDA-CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CHAPA DE AÇO, TOMANDO COMO REFERÊNCIA AS MEDIDAS INDICADAS NESTA PROPOSTA. DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14738.
 - RESISTÊNCIA DO CONCRETO R20 NBR 9077.
 - O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA SE COMPROMETE A CONSTRUIR A CALDAIA DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO COM AS VIGÊNCIAS, CONFORME CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DF.
 - O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO, SE COMPROMETE A EXECUTAR A INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DE ALERTA E DIRECIONAL.
 - OS LARGOS DE ABERTURA DE DISTRIBUIÇÃO, PARA PERMITIR A ACESSIBILIDADE AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE LOCOMOÇÃO TERÃO LARGURA MÍNIMA DE 1,20M E ALTURA MÍNIMA DE 2,00M.
 - TODAS AS ESCALAS SERÃO EXECUTADAS EM PISO ANTIDERRAPANTE, COM ACABAMENTO LISO E RESISTÊNCIA A 2 HORAS AO FOGO. TODAS AS RAMPAS SERÃO EXECUTADAS COM PISO ROLANTE E ANTI-DERRAPANTE.
 - A COTAGEM TÉCNICA DO LOTE NO PONTO MEDIDA E DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO LOTE É DE 1,10m DO PROJETO. FOI ADOPTADA A COTA 0,00m COMO COTA ZERO DO PROJETO.
 - A COTAGEM DE QUILÔMETROS SERÁ EFETUADA DE ACORDO COM O PROJETO.
 - DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO: 1m DE ABERTURAS, BALCÕES, CANALÉTAS E OUTROS EM NÍVEL INFERIOR, 6m DE DEPÓSITO DE MATERIAL INFLAMMÁVEL, 3m DE DEPÓSITO DE MATERIAL COMBUSTÍVEL, 3m DE DEPÓSITO DE MATERIAL COMBUSTÍVEL.
 - OS REVERSAS DE PORTAS DEVEEM TER RESISTÊNCIA DE 2 HORAS AO FOGO.
 - TODAS AS PORTAS DE SALAS COM MAIS DE 200 PESSOAS TERÃO BARRAS ANTI-PÂNICO NO SENTIDO DA SAÍDA, INSTALADAS A 80CM DO PISO ACABADO.

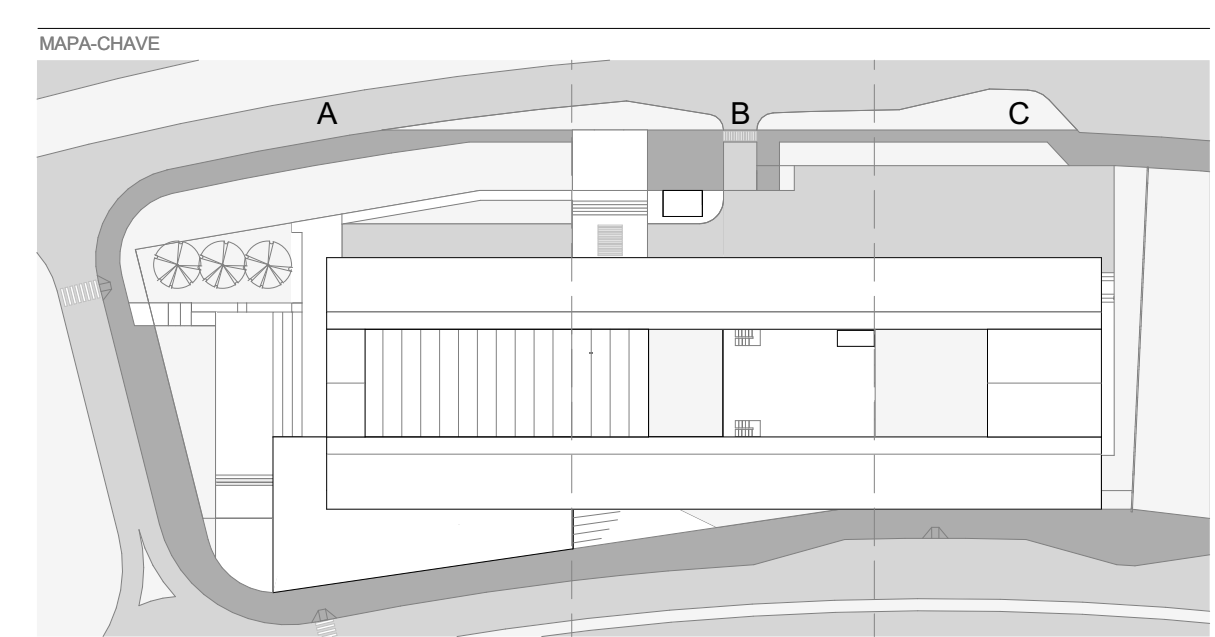

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
EDER RODRIGUES DE ALENCAR
CAU 48063/9

ETAPA	OBJETO
PROJETO EXECUTIVO	DETALHES - GUARDA-CORPOS
DATA	ESCALA
DEZ 2019	INDICADA
REVISÃO	FOLHA
R00	ARQ-502