


CONFIGURAÇÃO P/ PLOTAGEM	COR								DEMAIS	PLOT SCALE	PLOTAGENS PREFERENCIALMENTE COLORIDAS
	1	2	3	4	5	6	7	8			
	0,08	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,4		
	BLACK								AUT.		

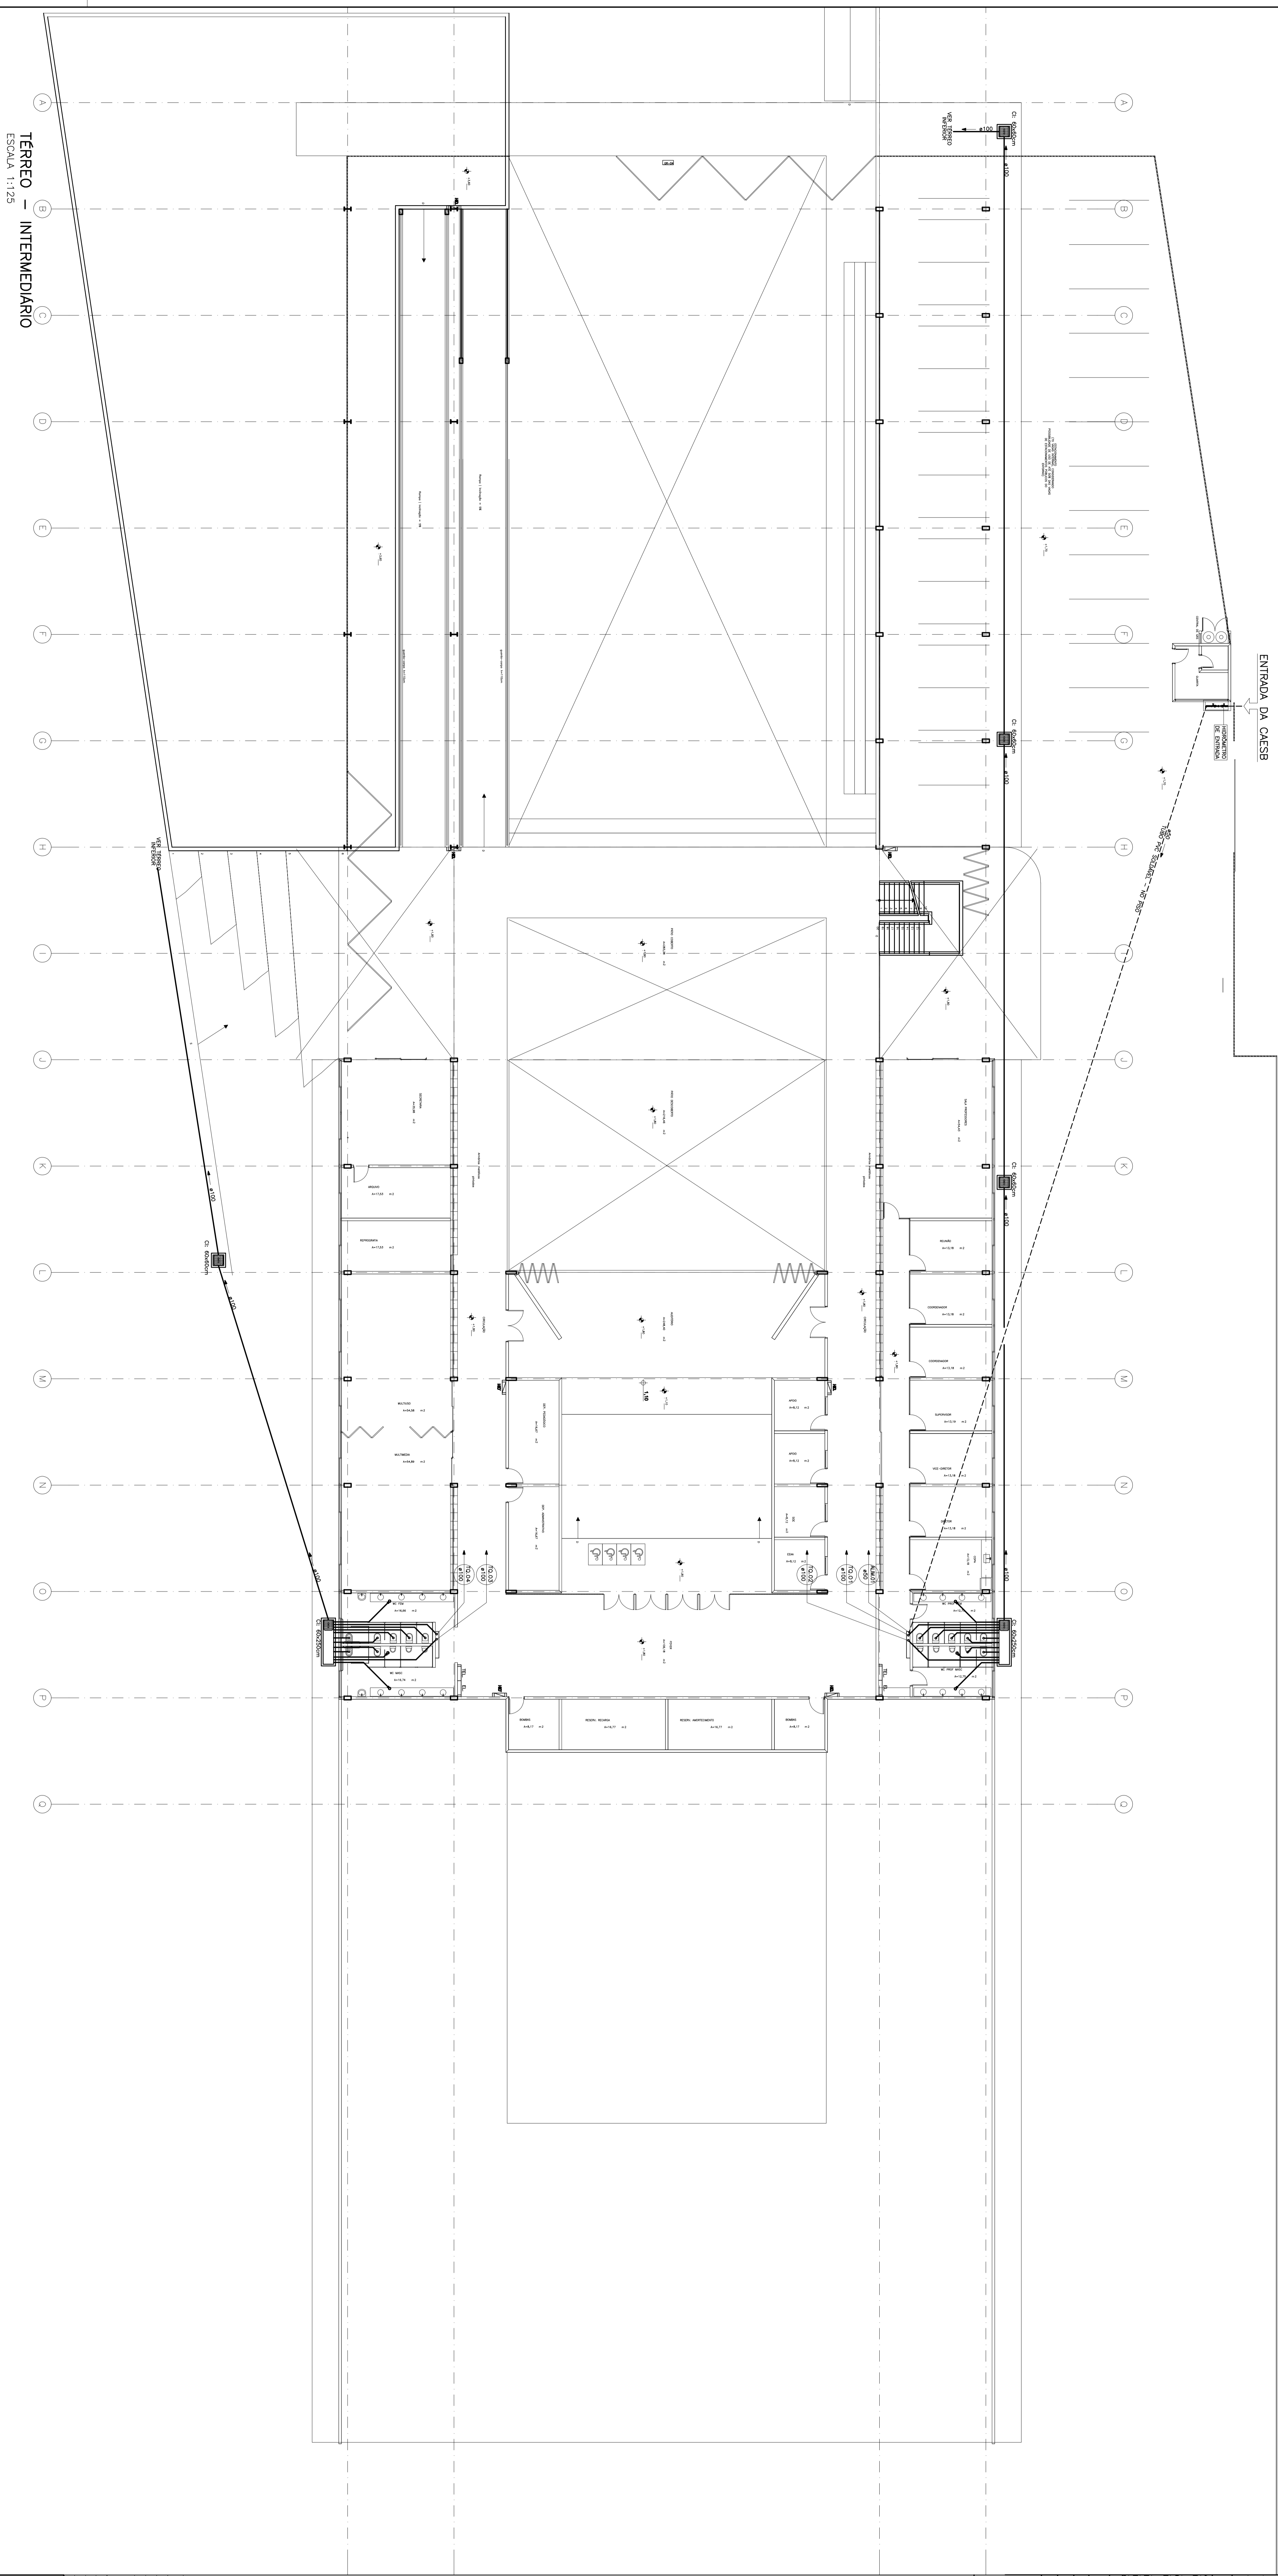

LEGENDA DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

SÍMBOLO/A	DESCRIÇÃO
	01 - DUAIS DE INSERÇÃO: DUAIS DE MANEIRA PARA ESGOTO PRAVIAIS
	02 - BASTÃO DE MANEIRA PARA ESGOTO PRAVIAIS
	03 - BASTÃO DE MANEIRA PARA ESGOTO PRAVIAIS
	04 - BASTÃO DE MANEIRA PARA ESGOTO PRAVIAIS
	05 - BASTÃO DE MANEIRA PARA ESGOTO PRAVIAIS
	06 - BASTÃO DE MANEIRA PARA ESGOTO PRAVIAIS

NOTAS GERAIS DO PROJETO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

- A TUBULAÇÃO DE INSTALAÇÃO DEBEM SER EM TUBO DE CIMENTO PORTLAND COM DIÂMETRO DE 150MM, COM ANELAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, COM BORDAS DE 20MM DE LARGURA, COM ANELAS DE 150MM DE DIÂMETRO.
- A TUBULAÇÃO DE INSTALAÇÃO DEBEM SER EM TUBO DE CIMENTO PORTLAND COM DIÂMETRO DE 150MM, COM ANELAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, COM BORDAS DE 20MM DE LARGURA, COM ANELAS DE 150MM DE DIÂMETRO.
- A TUBULAÇÃO DE INSTALAÇÃO DEBEM SER EM TUBO DE CIMENTO PORTLAND COM DIÂMETRO DE 150MM, COM ANELAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, COM BORDAS DE 20MM DE LARGURA, COM ANELAS DE 150MM DE DIÂMETRO.

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INDICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM PLANTA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ESGOTO E ÁGUA POTÁVEL	
PROJETO: HID	REVISÃO: 02/03
CLIENTE: ESCOLAR	LOCAL: TERREO INTERMEDIÁRIO
DATA: 10/09/18	ESCALA: 1:125
<p>martins</p> <p>PROJETO DE INSTALAÇÕES</p> <p>AV. S. A. N. 880 SULA 217/218 DO MAR</p> <p>CEP: 71200-000 BRASÍLIA</p> <p>TEL: (61) 3242-1111</p> <p>EMAIL: martins@martinsprojeto.com.br</p>	
<p>PROJETO: MARTINS PROJETO DE / DR. CARL E. ESTRELA ALBUQUERQUE DE SOUSA</p> <p>REVISÃO: MARTINS PROJETO DE / DR. CARL E. ESTRELA ALBUQUERQUE DE SOUSA</p> <p>DATA: 11/12/18</p> <p>LOCAL: ESCOLA</p>	<p>PROJETO: MARTINS PROJETO DE / DR. CARL E. ESTRELA ALBUQUERQUE DE SOUSA</p> <p>REVISÃO: MARTINS PROJETO DE / DR. CARL E. ESTRELA ALBUQUERQUE DE SOUSA</p> <p>DATA: 11/12/18</p> <p>LOCAL: ESCOLA</p>

